



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 тел. 590-564, факс 590-510 e-mail: ugps@tyumen.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Уват 626170 ул. Речная, 62. Тел./факс (34561) 2 – 81 – 42 e-mail: phuwat@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Бегишевская средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору от «20» февраля 2017 года № 1, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

(наименование органа ГПН)

«01» марта 2017 г. с 15 час. 00 мин., по 17 час. 00 мин. пос. Курья, ул. Школьная, 3.

Продолжительность: 2 часа.

«02» марта 2017 г. с 13 час. 00 мин., по 16 час. 00 мин. с. Супра, ул. Новая, 27; с.

Супра, ул. Новая, 27, стр. 6; с. Супра, ул. Новая 27, стр. 5; с. Супра, ул. Новая, 27, стр.

2. Продолжительность: 3 часа.

«10» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 11 час. 00 мин. п. Иртыш, ул. Кедровая, 2; п.

Иртыш, ул. Кедровая, 2Б; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2, стр. 3; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2

стр. 4. Продолжительность: 1 час.

«29» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 13 час. 00 мин. с. Бегишево, пер. Школьный,

13; Продолжительность: 3 часа.

«29» марта 2017 г. с 14 час. 00 мин., по 16 час. 00 мин. с. Второвагайское, ул.

Центральная, 29Б. Продолжительность: 3 часа.

проведена проверка Заместителем главного государственного инспектора Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору Ильясовым Ильясом Асхатовичем, Государственным инспектором Вагайского муниципального района по пожарному надзору Янабаевой Айгуль Исламовной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

На территории в зданиях и помещениях Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Бегишевская средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области, расположенного(ой) по адресам: Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишево, пер. Школьный, 13; п. Инжура, ул. Центральная 6А; п. Курья, ул. Школьная, 3; с. Супра, ул. Новая, 27; с. Супра, ул. Новая, 27, стр. 6; с. Супра, ул. Новая 27, стр. 5; с. Супра, ул. Новая, 27, стр. 2; с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2Б; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2, стр. 3; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2 стр. 4.

совместно с директором МАОУ Бегишевская СОШ Халиуллина Гульсара Жигангировна,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы с. Бегишево				
1.	Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен в помещении гардероба, где отсутствует круглосуточное пребывание дежурного персонала, к прибору имеется свободный доступ детей.	СП 5.13130.2009 п.13.14.5; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.48*)	До 01.05.2017 года	
2.	В местах установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения и отсутствует телефонная связь.	СП 5.13130.2009 п. 13.14.12; п. 13.14.13. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.55, п. 12.56).	До 01.05.2017 года	
3.	Двери, отделяющие коридор первого этажа от лестничной клетки ведущей на второй этаж здания, открываются не по направлению выхода из здания.	ППР п. 37, ж), СП 1.13130.2009 п.4.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими	До 01.05.2018 года	

		нормативными документами СНИП 2.01.02-85* п. 4.12).		
4.	Крыльцо эвакуационного выхода (центральный вход) не имеет ограждения.	СП 1.13130.2009 п.8.2.1; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 2.08.02-89* п. 1.92).	До 01.05.2018 года	
5.	Крыльцо второго эвакуационного выхода из спортивного зала не имеет ограждения.	СП 1.13130.2009 п.8.2.1. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 2.08.02-89* п. 1.92).	До 01.05.2018 года	
6.	Двери на путях эвакуации имеют остекление, при этом на дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	СП 1.13130.2009 п.8.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 2.08.02-89* п. 1.136).	До 01.05.2017 года	
7.	Отсутствуют указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения.	ППР п. 55.	До 01.05.2017 года	
8.	В кабинете завхоза допускается хранение горючих материалов, в том числе хранение бумаги в коробках под электрическим щитом.	ППР п. 42,ж).	До 01.05.2017 года	
9.	В здании школы в качестве первичных средств пожаротушения	ППР п. 70, приложение № 1.	До 01.05.2017 года	

	установлены порошковые огнетушители ОП 3 (3) которые в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ не могут применяться в общественных зданиях			
Здание школы с. Второвагайское				
10.	В здании школы не предусмотрено (не выполнено) автоматическое отключение при пожаре имеющихся систем вентиляции.	СП 7.13130.2009 п.6.24.	До 01.05.2018 года	
11.	Расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий систем вентиляции составляет менее 1 метра.	СП 1.13130.2009 п.13.3.6.	До 01.05.2017 года	
12.	С момента ввода школы в эксплуатацию (2014 год) не проводились проверки работоспособности противопожарных дверей и противопожарных клапанов.	ППР п. 61.	До 01.05.2017 года	
13.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ППР п. 61.	До 01.05.2017 года	
14.	В подсобном помещении расположенном в медицинском пункте и подсобном помещении расположенном в районе теплового узла, устроены складские помещения, указанные помещения не отделены от остальных помещений противопожарными дверями (установлены простые межкомнатные двери).	СП 4.13130.2013. п. 5.6.4, п. 4.17.	До 01.05.2017 года	
15.	Отсутствуют указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения.	ППР п. 55.	До 01.05.2017 года	
16.	Автоматическая пожарная сигнализация установленная в гараже школы находится в неисправном состоянии.	ППР п. 61.	До 01.05.2017 года	
17.	Сигнал от АПС установленной в гараже не выведен в помещение с круглосуточным дежурством персонала.	СП 5.13130.2009 п.13.14.5.	До 01.05.2017 года	
18.	В дизельной электростанции отсутствует система пожаротушения предусмотренная	СП 5.13130.2009 Табл. А 3 п.11.	До 01.05.2018 года	

	проектом.			
19.	В дизельной электростанции электролампа эксплуатируется без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника.	ППР п. 42, в.	До 01.05.2017 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие

предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)» предусмотрены следующие виды административных наказаний:

ч. 12. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

ч. 13. ст. 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

ч.14. ст. 19.5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.


Заместитель главного государственного инспектора
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
Уватского, Вагайского муниципальных районов
по пожарному надзору)
по пожарному надзору
Ильясов И.А.

Государственный инспектор Вагайского
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
муниципального района по пожарному надзору
по пожарному надзору)
по пожарному надзору
Янабаева А.И.

«29» марта 2017 г.

Предписание для исполнения получил (а):
Директор МАОУ Бегишевская СОШ
Халиуллина Гульсара Жигангировна

«29» 03 2017 г.

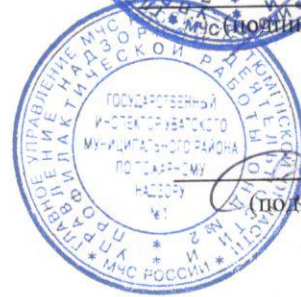

М.П.П.*


(подпись)

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №2 УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тюменская область, Вагайский район

(дата составления акта)

с. Вагай

(место составления акта)

«29» марта 2017 г.

17 час. 50 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1**

По адресу/ адресам: Вагайский район, с. Бегишево, пер. Школьный, 13; п. Инжура, ул. Центральная 6А; п. Курья, ул. Школьная, 3; с. Супра, ул. Новая, 27; с. Супра, ул. Новая, 27, стр. 6; с. Супра, ул. Новая 27, стр. 5; с. Супра, ул. Новая, 27, стр. 2; с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2Б; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2, стр. 3; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2 стр. 4.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 1 от 20 февраля 2017 года Созонова Владимира

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя,

Викторовича Главного государственного инспектора Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору

заместителя руководителя органа ГПН издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

автономного общеобразовательного учреждения Бегишевская средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» марта 2017 г. с 15 час. 00 мин., по 17 час. 00 мин. пос. Курья, ул. Школьная, 3.

Продолжительность: 2 часа.

«02» марта 2017 г. с 13 час. 00 мин., по 16 час. 00 мин. с. Супра, ул. Новая, 27; с. Супра, ул. Новая, 27, стр. 6; с. Супра, ул. Новая 27, стр. 5; с. Супра, ул. Новая, 27, стр. 2.

Продолжительность: 3 часа.

«10» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 11 час. 00 мин. п. Иртыш, ул. Кедровая, 2; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2Б; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2, стр. 3; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2 стр. 4. Продолжительность: 1 час.

«29» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 13 час. 00 мин. с. Бегишево, пер. Школьный, 13;

Продолжительность: 3 часа.

«29» марта 2017 г. с 14 час. 00 мин., по 16 час. 00 мин. с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б. Продолжительность: 3 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Вагайскому МР Межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): Директор МАОУ Бегишевская СОШ Халиуллина Гульсара Жигангировна

01.03.2017 г. в 15 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)



*копия верна
Д. И. Дюбава
29.03.17*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Ильясов Ильяс Асхатович, Заместитель главного государственного инспектора Уватского, Вагайского муниципальных районов по

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

пожарному надзору Янабаева Айгуль Исламовна, Государственный инспектор Вагайского муниципального района по пожарному надзору.

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ Бегишевская СОШ Халиуллина Гульсара Жигангировна.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

МАОУ Бегишевская СОШ

– двухэтажное здание II степени огнестойкости, количество учащихся – 95 человек количество преподавателей и персонала – 13 человек. В результате проверки выявлены следующие нарушения:

1. Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен в помещении гардероба, где отсутствует круглосуточное пребывание дежурного персонала, к прибору имеется свободный доступ детей. Основание: СП 5.13130.2009 п.13.14.5; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.48*)
2. В местах установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения и отсутствует телефонная связь. Основание: СП 5.13130.2009 п. 13.14.12; п. 13.14.13. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.55, п. 12.56).
3. Двери, отделяющие коридор первого этажа от лестничной клетки ведущей на второй этаж здания, открываются не по направлению выхода из здания. Основание: ППР п. 37, ж), СП 1.13130.2009 п.4.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.01.02-85* п. 4.12).
4. Крыльцо эвакуационного выхода (центральный вход) не имеет ограждения. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.1; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.92).
5. Крыльцо второго эвакуационного выхода из спортивного зала не имеет ограждения. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.1. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.92).



Копия верна
А.И. Янабаева
29.03.17

6. Двери на путях эвакуации имеют остекление, при этом на дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.136).
7. Отсутствуют указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. Основание: ППР п. 55.
8. В кабинете завхоза допускается хранение горючих материалов, в том числе хранение бумаги в коробках под электрическим щитом. Основание: ППР п. 42,ж).
9. В здании школы в качестве первичных средств пожаротушения установлены порошковые огнетушители ОП 3 (3) которые в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ не могут применяться в общественных зданиях Основание: ППР п. 70, приложение № 1.


Второвагайская СОШ – одноэтажное здание II степени огнестойкости, введено в эксплуатацию в 2014 году, количество учащихся – 78 человек, количество преподавателей и персонала – 28 человек, в результате проверки выявлены следующие нарушения:

1. В здании школы не предусмотрено (не выполнено) автоматическое отключение при пожаре имеющихся систем вентиляции. Основание: СП 7.13130.2009 п.6.24.
2. Расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий систем вентиляции составляет менее 1 метра. Основание: СП 1.13130.2009 п.13.3.6.
3. С момента ввода школы в эксплуатацию (2014 год) не проводились проверки работоспособности противопожарных дверей и противопожарных клапанов. Основание: ППР п. 61.
4. Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Основание: ППР п. 61.
5. В подсобном помещении расположенном в медицинском пункте и подсобном помещении расположенном в районе теплового узла, устроены складские помещения, указанные помещения не отделены от остальных помещений противопожарными дверями (установлены простые межкомнатные двери). СП 4.13130.2013. п. 5.6.4, п. 4.17.
6. Отсутствуют указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. Основание: ППР п. 55.
7. Автоматическая пожарная сигнализация установленная в гараже школы находится в неисправном состоянии. Основание: ППР п. 61.
8. Сигнал от АПС установленной в гараже не выведен в помещение с круглосуточным дежурством персонала. Основание: СП 5.13130.2009 п.13.14.5.
9. В дизельной электростанции отсутствует система пожаротушения предусмотренная проектом. СП 5.13130.2009 Табл. А 3 п.11.
10. В дизельной электростанции электролампа эксплуатируется без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника. Основание: ППР п. 42, в.

В соответствии со статей 38 ФЗ №69 от 21.12.1994 года Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с приказом Управления образования администрации Вагайского района от 22.03.2006г. № 09/2к. ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов и в целом по учреждению несет директор МАОУ Бегиевская СОШ Халиуллина Гульсара Жигангировна.

В период эксплуатации указанного объекта МАОУ Бегиевская СОШ проводила ремонт в указанной школе в 2006 году, в рамках данного ремонта в том числе были заменены двери в кабинетах и на путях эвакуации.



Роман Ветерина
А.М. Агадеев

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)
 лица, индивидуального предпринимателя, его
 уполномоченного представителя)

3 *Тадеев*
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)
 лица, индивидуального предпринимателя, его
 уполномоченного представителя)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы: Предписание № 1/1/1 от 29.03.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

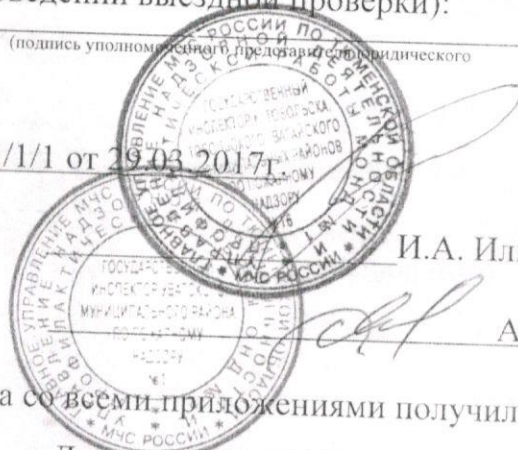

И.А. Ильясов

А.И. Янабаева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ Бегишевская СОШ

(фамилия, имя, отчество, (в случае если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Халиуллина Гульсара Жигангировна

(фамилия, имя, отчество, (в случае если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц))



Копия верна
А.И. Янабаева

29.03.17.

ответить письменно
в теч. 1 мес. с ОВД
(отпр. в ОВД)
с. Вагай

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 3
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«31» марта 2017 г.

с. Вагай
(город, село, район)

Я, государственный инспектор Вагайского муниципального района по пожарному надзору, дознаватель ОНД по Вагайскому МР МОНД № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области капитан внутренней службы Янабаева Айгуль Исламовна
(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 5/6/7 от «31» марта 2017 г. и материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на директора МАОУ Бегишевская СОШ Халиуллину Гульсару Жигангировну
(указывается наименования юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица)

проживающей по адресу: Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Новая, д. 2.

Материалами установлено,

в период проведения плановой выездной проверки с «29» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 13 час. 00 мин. с. Бегишево, пер. Школьный, 13;

«29» марта 2017 г. с 14 час. 00 мин., по 16 час. 00 мин. с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б.
(указывается место совершения правонарушения)

в (на) здании и помещениях МАОУ Бегишевская СОШ расположенном (ых) по адресам Вагайский район, с. Бегишево, пер. Школьный, 13; с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б.

нарушил (а) (не выполнил (а)) " Правила противопожарного режима в Российской Федерации " (ППР), утвержденные Постановлением Правительства РФ 25.04.2012 г. №390, а именно:

Здание школы с. Бегишево.

1. Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен в помещении гардероба, где отсутствует круглосуточное пребывание дежурного персонала, к прибору имеется свободный доступ детей. Основание: СП 5.13130.2009 п.13.14.5; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.48*)
2. В местах установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения и отсутствует телефонная связь. Основание: СП 5.13130.2009 п. 13.14.12; п. 13.14.13. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.55, п. 12.56).
3. Двери, отделяющие коридор первого этажа от лестничной клетки ведущей на второй этаж здания, открываются не по направлению выхода из здания. Основание: ППР п. 37, ж), СП 1.13130.2009 п.4.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 2.01.02-85* п. 4.12).
4. Крыльцо эвакуационного выхода (центральный вход) не имеет ограждения. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.1; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 2.08.02-89* п. 1.92).
5. Крыльцо второго эвакуационного выхода из спортивного зала не имеет ограждения. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.1. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 2.08.02-89* п. 1.92).
6. Двери на путях эвакуации имеют остекление, при этом на дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г.

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.136).

7. Отсутствуют указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. Основание: ППР п. 55.
8. В кабинете завхоза допускается хранение горючих материалов, в том числе хранение бумаги в коробках под электрическим щитом. Основание: ППР п. 42,ж).
9. В здании школы в качестве первичных средств пожаротушения установлены порошковые огнетушители ОП 3 (З) которые в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ не могут применяться в общественных зданиях Основание: ППР п. 70, приложение № 1.

Здание школы с. Второвагайское.

1. В здании школы не предусмотрено (не выполнено) автоматическое отключение при пожаре имеющихся систем вентиляции. Основание: СП 7.13130.2009 п.6.24.
2. Расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий систем вентиляции составляет менее 1 метра. Основание: СП 1.13130.2009 п.13.3.6.
3. С момента ввода школы в эксплуатацию (2014 год) не проводились проверки работоспособности противопожарных дверей и противопожарных клапанов. Основание: ППР п. 61.
4. Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Основание: ППР п. 61.
5. В подсобном помещении расположенном в медицинском пункте и подсобном помещении расположенном в районе теплового узла, устроены складские помещения, указанные помещения не отделены от остальных помещений противопожарными дверями (установлены простые межкомнатные двери). СП 4.13130.2013. п. 5.6.4, п. 4.17.
6. Отсутствуют указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. Основание: ППР п. 55.
7. Автоматическая пожарная сигнализация установленная в гараже школы находится в неисправном состоянии. Основание: ППР п. 61.
8. Сигнал от АПС установленной в гараже не выведен в помещение с круглосуточным дежурством персонала. Основание: СП 5.13130.2009 п.13.14.5.
9. В дизельной электростанции отсутствует система пожаротушения предусмотренная проектом. СП 5.13130.2009 Табл. А 3 п.11.
10. В дизельной электростанции электролампа эксплуатируется без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника. Основание: ППР п. 42, в.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1, 3,4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

Привести в пожаробезопасное состояние здания, сооружения в соответствии с полученным предписанием Государственного пожарного надзора, принять меры к недопущению и своевременному устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13. КоАП РФ **Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.**

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись лица, вынесшего представление)



Дознаватель ОНД по Вагайскому МР
МОНД №2 УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тюменской области
(Ф.И.О. должностного лица)

капитан внутренней службы
А.И. Янабаева

Представление получил:

Директор МАОУ Бегишевская СОШ

Халиуллина Гульсара Жигангировна

(указывается должность, Ф.И.О.)

« ____ » марта 2017 г.

(подпись)

Представление направлено _____

(адрес, дата, исходящий №.)



МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ПРОТОКОЛ № 6
об административном правонарушении

«29» марта 2017 г.

с. Вагай

Я. Государственный инспектор Вагайского муниципального района по пожарному надзору, дознаватель ОНД по Вагайскому МР МОНД № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области капитан внутренней службы Янабаева Айгуль Исламовна руководствуясь ст. 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях составил настоящий протокол о том, что гражданин(ка):

1. Фамилия, имя, отчество Халиуллина Гульсара Жигангировна
2. Дата и место рождения 25.11.1970 г. д. Кобякская, Вагайского района, Тюменской области.
3. Место жительства Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Новая, д. 2.
4. Место работы (учебы) МАОУ Бегишевская СОШ
5. Занимаемая должность директор.
6. Зарботная плата (иной заработок) со слов 24 000 (двадцать четыре тысяч) рублей в месяц.
1. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 7115 № 185139 выдан 27.11.2015г. МП в с. Вагай МО УФМС России по Тюменской области в г. Тобольске.

-
2. Привлекалась ли ранее к административной ответственности не привлекалась,

в период проведения плановой выездной проверки с:

- «29» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 13 час. 00 мин. с. Бегишево, пер. Школьный, 13;
«29» марта 2017 г. с 14 час. 00 мин., по 16 час. 00 мин. с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б.

(указывается место совершения правонарушения)

В (на) зданиях и помещениях МАОУ Бегишевская СОШ расположенных по адресам: Вагайский район, с. Бегишево, пер. Школьный, 13; с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б в ходе проведенной плановой выездной проверки на основании Распоряжения № 1 от 20 марта 2017 года выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

Здание школы с. Бегишево

1. В здании школы в качестве первичных средств пожаротушения установлены порошковые огнетушители ОП 3 (3) которые в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ не могут применяться в общественных зданиях
Основание: ППР п. 70, приложение № 1.

Здание школы с. Второвагайское

1. В здании школы не предусмотрено (не выполнено) автоматическое отключение при пожаре имеющихся систем вентиляции. Основание: СП 7.13130.2009 п.6.24.
2. С момента ввода школы в эксплуатацию (2014 год) не проводились проверки работоспособности противопожарных дверей и противопожарных клапанов. Основание: ППР п. 61.
3. В дизельной электростанции отсутствует система пожаротушения предусмотренная проектом. СП 5.13130.2009 Табл. А 3 п.11.
4. В дизельной электростанции электролампа эксплуатируется без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника. Основание: ППР п. 42, в.

В соответствии со статей 38 ФЗ №69 от 21.12.1994 года Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с приказом Управления образования администрации Вагайского района от 22.03.2006г. № 09/2к. ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов и в целом по учреждению несет директор Халиуллина Гульсара Жигангировна.

(указывается существо совершения или обнаружения совершения нарушения)

действие или бездействие лица, повлекшие нарушение требований пожарной безопасности ст. 21 Ко АП РФ)

Административная ответственность за указанные правонарушения предусмотрена **ч. 3 ст. 20.4** Кодекса РФ об административных правонарушениях.

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что я в праве знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а так же иными процессуальными правами в соответствии с КРФоАП.

Извещен(а) о месте и времени рассмотрения дела и предупрежден(а), что в случае неявки административное дело будет рассмотрено в мое отсутствие.

Подпись лица, в отношении которого составлен протокол или законного его представителя

Халиуллина Гульсара Жигангировна

(Фамилия, Имя, Отчество)

(подпись)

Факт нарушения подтверждают свидетели:

Имеющие право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близкого родственника, давать показания на родном языке или на языке, которым владеют, пользоваться бесплатной помощью переводчика, делать замечания по поводу правильности занесения их показаний в протокол.

Обязанные явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное им по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.

Свидетели предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей в соответствии со ст. 17.7 КРФоАП, а также извещены о месте и времени рассмотрения дела.

(Фамилия, Имя, Отчество, адрес места жительства)

(подпись)

Сведения о потерпевших:

Потерпевшие вправе знакомится со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КРФоАП

Предупреждены что, могут быть опрошены в соответствии со статьей 25.6 КРФоАП как свидетели.

Извещены о месте и времени рассмотрения дела и предупреждены, что в случае неявки административное дело будет рассмотрено в их отсутствие.

(Фамилия, Имя, Отчество, адрес, места жительства)

(подпись)

Участники производства по делу об административном правонарушении извещены, что административное дело о нарушении требований пожарной безопасности по ходатайству Халиуллина Г. Ж. будет рассмотрено на месте составления

Подпись лица, составившего протокол

А.И. Янабаева

Копию протокола получил(а):

« » марта 2017 года.

(подпись)

Директор MAOY Бегиевская СОШ Халиуллина Гульсара Жигангировна

(Должность Ф.И.О. лица в отношении которого составлен протокол или его законного представителя, с указанием подтверждающего этого документа/ нотариально заверенная доверенность, приказ и т.п.)

(Ф.И.О. потерпевшего)

« » 20 г.

(подпись)

Объяснения и замечания, участников производства по делу об административном правонарушении, по содержанию протокола:



МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ПРОТОКОЛ № 5
об административном правонарушении

«29» марта 2017 г.

с. Вагай

Я. Государственный инспектор Вагайского муниципального района по пожарному надзору, дознаватель ОНД по Вагайскому МР МОНД № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области капитан внутренней службы Янабаева Айгуль Исламовна

руководствуясь ст. 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях составил настоящий протокол о том, что гражданин(ка):

1. Фамилия, имя, отчество Халиуллина Гульсара Жигангировна
2. Дата и место рождения 25.11.1970 г. д. Кобякская, Вагайского района, Тюменской области.
3. Место жительства Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Новая, д. 2.
4. Место работы (учебы) МАОУ Бегишевская СОШ
5. Занимаемая должность директор.
6. Заработная плата (иной заработок) со слов 24 000 (двадцать четыре тысяч) рублей в месяц.
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 7115 № 185139 выдан 27.11.2015г. МП в с. Вагай МО УФМС России по Тюменской области в г. Тобольске.

8. Привлекалась ли ранее к административной ответственности не привлекалась,

в период проведения плановой выездной проверки с:

«29» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 13 час. 00 мин. с. Бегишево, пер. Школьный, 13;

«29» марта 2017 г. с 14 час. 00 мин., по 16 час. 00 мин. с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б.

(указывается место совершения правонарушения)

В (на) зданиях и помещениях МАОУ Бегишевская СОШ расположенных по адресам: Вагайский район, с. Бегишево, пер. Школьный, 13; с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б в ходе проведенной плановой выездной проверки на основании Распоряжения № 1 от 20 марта 2017 года выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

Здание школы с. Бегишево

1. В кабинете завхоза допускается хранение горючих материалов, в том числе хранение бумаги в коробках под электрическим щитом. Основание: ППП п. 42,ж).
2. Отсутствуют указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. Основание: ППП п. 55.

Здание школы с. Второвагайское

1. Отсутствуют указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. Основание: ППП п. 55.
2. С момента ввода школы в эксплуатацию (2014 год) не проводились проверки работоспособности противопожарных дверей и противопожарных клапанов. Основание: ППП п. 61.
3. В подсобном помещении расположенном в медицинском пункте и подсобном помещении расположенном в районе теплового узла, устроены складские помещения, указанные помещения не отделены от остальных помещений противопожарными дверями (установлены простые межкомнатные двери). СП 4.13130.2013. п. 5.6.4, п. 4.17.

В соответствии со статей 38 ФЗ №69 от 21.12.1994 года Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с приказом Управления образования администрации Вагайского района от 22.03.2006г. № 09/2к. ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов и в целом по учреждению несет директор Халиуллина Гульсара Жигангировна.

(указывается существо совершения или обнаружения совершения нарушения

действие или бездействие лица, повлекшие нарушение требований пожарной безопасности ст. 21 Ко АПРФ)

Административная ответственность за указанные правонарушения предусмотрена **ч.1 ст. 20.4** Кодекса РФ об административных правонарушениях.

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что я в праве знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а так же иными процессуальными правами в соответствии с КРФоАП.

Извещен(а) о месте и времени рассмотрения дела и предупрежден(а), что в случае неявки административное дело будет рассмотрено в мое отсутствие.

Подпись лица, в отношении которого составлен протокол или законного его представителя

Халиуллина Гульсара Жигангировна

(Фамилия, Имя, Отчество)

(подпись)

Факт нарушения подтверждают свидетели:

Имеющие право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близкого родственника, давать показания на родном языке или на языке, которым владеют, пользоваться бесплатной помощью переводчика, делать замечания по поводу правильности занесения их показаний в протокол.

Обязанные явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное им по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.

Свидетели предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей в соответствии со ст. 17.7 КРФоАП, а также извещены о месте и времени рассмотрения дела.

(Фамилия, Имя, Отчество, адрес места жительства)

(подпись)

Сведения о потерпевших:

Потерпевшие вправе знакомится со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КРФоАП

Предупреждены что, могут быть опрошены в соответствии со статьей 25.6 КРФоАП как свидетели.

Извещены о месте и времени рассмотрения дела и предупреждены, что в случае неявки административное дело будет рассмотрено в их отсутствие.

(Фамилия, Имя, Отчество, адрес, места жительства)

(подпись)

Участники производства по делу об административном правонарушении извещены, что административное дело о нарушении требований пожарной безопасности по ходатайству Халиуллина Г.Ж. будет рассмотрено на месте составления

Подпись лица, составившего протокол

А.И. Янабаева

Копию протокола получил(а):

« » марта 2017 года.

(подпись)

Директор МАОУ Бегишевская СОШ Халиуллина Г.Ж.

(Должность Ф.И.О. лица в отношении которого составлен протокол или его законного представителя, с указанием подтверждающего этого документа/ нотариально заверенная доверенность, приказ и т.п.)

(Ф.И.О. потерпевшего)

« » 20 г.

(подпись)

Объяснения и замечания, участников производства по делу об административном правонарушении, по содержанию протокола:



МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ПРОТОКОЛ № 7
об административном правонарушении

«29» марта 2017 г.

с. Вагай

Я. Государственный инспектор Вагайского муниципального района по пожарному надзору, дознаватель ОНД по Вагайскому МР МОНД № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области капитан внутренней службы Янабаева Айгуль Исламовна

руководствуясь ст. 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях составил настоящий протокол о том, что гражданин(ка):

1. Фамилия, имя, отчество Халиуллина Гульсара Жигангировна
 2. Дата и место рождения 25.11.1970 г. д. Кобякская, Вагайского района, Тюменской области.
 3. Место жительства Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Новая, д. 2.
 4. Место работы (учебы) МАОУ Бегишевская СОШ
 5. Занимаемая должность директор.
 6. Зарботная плата (иной заработок) со слов 24 000 (двадцать четыре тысяч) рублей в месяц.
 7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 7115 № 185139 выдан 27.11.2015г. МП в с. Вагай МО УФМС России по Тюменской области в г. Тобольске.
-
8. Привлекалась ли ранее к административной ответственности не привлекалась,

в период проведения плановой выездной проверки с:

- «29» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 13 час. 00 мин. с. Бегишево, пер. Школьный, 13;
«29» марта 2017 г. с 14 час. 00 мин., по 16 час. 00 мин. с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б.

(указывается место совершения правонарушения)

В (на) зданиях и помещениях МАОУ Бегишевская СОШ расположенных по адресам: Вагайский район, с. Бегишево, пер. Школьный, 13; с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б в ходе проведенной плановой выездной проверки на основании Распоряжения № 1 от 20 марта 2017 года выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

Здание школы с. Бегишево

1. Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен в помещении гардероба, где отсутствует круглосуточное пребывание дежурного персонала, к прибору имеется свободный доступ детей. Основание: СП 5.13130.2009 п.13.14.5; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.48*)
2. В местах установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения и отсутствует телефонная связь. Основание: СП 5.13130.2009 п. 13.14.12; п. 13.14.13. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.55, п. 12.56).
3. Двери, отделяющие коридор первого этажа от лестничной клетки ведущей на второй этаж здания, открываются не по направлению выхода из здания. Основание: ППР п. 37, ж), СП 1.13130.2009 п.4.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4.

(аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.01.02-85* п. 4.12).

4. Крыльцо эвакуационного выхода (центральный вход) не имеет ограждения. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.1; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.92).
5. Крыльцо второго эвакуационного выхода из спортивного зала не имеет ограждения. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.1. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.92).
6. Двери на путях эвакуации имеют остекление, при этом на дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.136).

Здание школы с. Второвагайское

1. Автоматическая пожарная сигнализация установленная в гараже школы находится в неисправном состоянии. Основание: ППР п. 61.
2. Сигнал от АПС установленной в гараже не выведен в помещение с круглосуточным дежурством персонала. Основание: СП 5.13130.2009 п.13.14.5.

В соответствии со статей 38 ФЗ №69 от 21.12.1994 года Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с приказом Управления образования администрации Вагайского района от 22.03.2006г. № 09/2к. ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов и в целом по учреждению несет директор Халиуллина Гульсара Жигангировна.

(указывается существо совершения или обнаружения совершения нарушения

действие или бездействие лица, повлекшие нарушение требований пожарной безопасности ст. 21 Ко АПРФ)

Административная ответственность за указанные правонарушения предусмотрена **ч.4 ст. 20.4** Кодекса РФ об административных правонарушениях.

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что я в праве знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а так же иными процессуальными правами в соответствии с КРФоАП.

Извещен(а) о месте и времени рассмотрения дела и предупрежден(а), что в случае неявки административное дело будет рассмотрено в мое отсутствие.

Подпись лица, в отношении которого составлен протокол
или законного его представителя

Халиуллина Гульсара Жигангировна

(Фамилия, Имя, Отчество)

Факт нарушения подтверждают свидетели:

Имеющие право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близкого родственника, давать показания на родном языке или на языке, которым владеют, пользоваться бесплатной помощью переводчика, делать замечания по поводу правильности занесения их показаний в протокол.

Обязанные явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное им по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.

Свидетели предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей в соответствии со ст. 17.7 КРФоАП, а также извещены о месте и времени рассмотрения дела.

(Фамилия, Имя, Отчество, адрес места жительства)

(подпись)

Сведения о потерпевших:

Потерпевшие вправе знакомится со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КРФоАП. Предупреждены что, могут быть опрошены в соответствии со статьей 25.6 КРФоАП как свидетели. Извещены о месте и времени рассмотрения дела и предупреждены, что в случае неявки административное дело будет рассмотрено в их отсутствие.

_____ (Фамилия, Имя, Отчество, адрес, места жительства)

_____ (подпись)

Участники производства по делу об административном правонарушении извещены, что административное дело о нарушении требований пожарной безопасности по ходатайству Халиуллина Г.Ж. будет рассмотрено на месте составления

Подпись лица, составившего протокол _____

Янабаева А.И.

Копию протокола получил(а):

« _____ » марта 2017 года.

_____ (подпись)

Директор МАОУ Бегишевская СОШ Халиуллина Гульсара Жигангировна

(Должность Ф.И.О. лица в отношении которого составлен протокол или его законного представителя, с указанием подтверждающего этого документа/ нотариально заверенная доверенность, приказ и т.п.)

_____ (Ф.И.О. потерпевшего)

« _____ » _____ 20__ г.

_____ (подпись)

Объяснения и замечания, участников производства по делу об административном правонарушении, по содержанию протокола:



МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/6/7
по делу об административном правонарушении

"31" марта 2017 г.

с. Вагай

Я, Государственный инспектор Вагайского муниципального района по пожарному надзору, дознаватель ОНД по Вагайскому МР МОНД № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области капитан внутренней службы Янабаева Айгуль Исламовна.

Рассмотрев, 29 марта 2017 г. в помещении ОНД по Вагайскому МР МОНД № 2 по адресу: Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 41, протокол (лы) № 5,6,7 составленные 29 марта 2017 года.

и материалы на гр. Халиуллина Гульсара Жигангировна родившегося(шююся) 25.11.1970 г. д. Кобякская, Вагайского района, Тюменской области. проживающего(ую) Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Новая, д. 2. работающего(ую)(должность) директор.

наименование организации, адрес МАОУ Бегишевская СОШ получающего заработную плату со слов 24 000 (двадцать тысяч) рублей в месяц.

Материалами установлено, что гр. Халиуллина Гульсара Жигангировна

Являясь должностным лицом директором МАОУ Бегишевская СОШ

в период проведения плановой выездной проверки «29» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 13 час. 00 мин. с. Бегишево, пер. Школьный, 13;

«29» марта 2017 г. с 14 час. 00 мин., по 16 час. 00 мин. с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б.

в (на) зданиях и помещениях МАОУ Бегишевская СОШ расположенном (ых) по адресам: Вагайский район, с. Бегишево, пер. Школьный, 13; с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б, в ходе проведенной плановой выездной проверки на основании Распоряжения № 1 от 20 февраля 2017 года выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

(указывается место совершения правонарушения)

Здание школы с. Бегишево.

1. Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен в помещении гардероба, где отсутствует круглосуточное пребывание дежурного персонала, к прибору имеется свободный доступ детей. Основание: СП 5.13130.2009 п.13.14.5; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.48*)
2. В местах установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения и отсутствует телефонная связь. Основание: СП 5.13130.2009 п. 13.14.12; п. 13.14.13. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.55, п. 12.56).
3. Двери, отделяющие коридор первого этажа от лестничной клетки ведущей на второй этаж здания, открываются не по направлению выхода из здания. Основание: ППР п. 37, ж), СП 1.13130.2009 п.4.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 2.01.02-85* п. 4.12).
4. Крыльцо эвакуационного выхода (центральный вход) не имеет ограждения. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.1; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 2.08.02-89* п. 1.92).

Крыльцо второго эвакуационного выхода из спортивного зала не имеет ограждения. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.1. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.92).

6. Двери на путях эвакуации имеют остекление, при этом на дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.136).
7. Отсутствуют указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. Основание: ППР п. 55.
8. В кабинете завхоза допускается хранение горючих материалов, в том числе хранение бумаги в коробках под электрическим щитом. Основание: ППР п. 42,ж).
9. В здании школы в качестве первичных средств пожаротушения установлены порошковые огнетушители ОП 3 (3) которые в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ не могут применяться в общественных зданиях Основание: ППР п. 70, приложение № 1.

Здание школы с. Второвагайское.

1. В здании школы не предусмотрено (не выполнено) автоматическое отключение при пожаре имеющихся систем вентиляции. Основание: СП 7.13130.2009 п.6.24.
2. Расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий систем вентиляции составляет менее 1 метра. Основание: СП 1.13130.2009 п.13.3.6.
3. С момента ввода школы в эксплуатацию (2014 год) не проводились проверки работоспособности противопожарных дверей и противопожарных клапанов. Основание: ППР п. 61.
4. Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Основание: ППР п. 61.
5. В подсобном помещении расположенном в медицинском пункте и подсобном помещении расположенном в районе теплового узла, устроены складские помещения, указанные помещения не отделены от остальных помещений противопожарными дверями (установлены простые межкомнатные двери). СП 4.13130.2013. п. 5.6.4, п. 4.17.
6. Отсутствуют указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. Основание: ППР п. 55.
7. Автоматическая пожарная сигнализация установленная в гараже школы находится в неисправном состоянии. Основание: ППР п. 61.
8. Сигнал от АПС установленной в гараже не выведен в помещение с круглосуточным дежурством персонала. Основание: СП 5.13130.2009 п.13.14.5.
9. В дизельной электростанции отсутствует система пожаротушения предусмотренная проектом. СП 5.13130.2009 Табл. А 3 п.11.
10. В дизельной электростанции электролампа эксплуатируется без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника. Основание: ППР п. 42, в.

В соответствии со статей 38 ФЗ №69 от 21.12.1994 года Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с приказом Управления образования администрации Вагайского района от 22.03.2006г. № 09/2к. ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов и в целом по учреждению несет директор МАОУ Бегишевская СОШ Халиуллина Гульсара Жигангировна.

Ответственность за указанные нарушения предусмотрена ч. 1, 3,4 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.10 и ч. 1,3,4 статьи 20.4 КоАП РФ и принимая во внимание отягчающие или смягчающие ответственность обстоятельства не усматриваются.

указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2, 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 4.2 п. 1 (раскаяние)) ст. 4.3 п. 1 (продолжение противоправного поведения), ст. 4.3 п. 2 (повторное совершение однородного административного правонарушения).

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо Халиуллина Гульсара Жигангировна в соответствии с протоколами № 5,6,7 составленными 29.03.2017г., Государственным инспектором Вагайского муниципального района по пожарному надзору, дознавателем ОНД по Вагайскому МР МОНД № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России

Тюменской области капитаном внутренней службы **Янабаевой Айгуль Исламовной** признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного:

ч.1 ст.20.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде предупреждения;

ч.3 ст.20.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере шести тысяч (6000) рублей;

ч.4 ст.20.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере пятнадцати тысяч (15 000) рублей;

Учитывая то, что выше указанные нарушения требований пожарной безопасности совершены должностным лицом, директором МАОУ Бегиевская СОШ Халиуллиной Гульсарой Жигангировной, в результате одного бездействия выразившегося в ненадлежащем выполнении своих служебных обязанностей с учетом ч.2 ст. 4.4 КоАП РФ окончательно назначить наказание в виде административного штрафа в размере: пятнадцати тысяч (15 000) рублей.

(указать размер административного штрафа в соответствии со ст. 3.5. КоАП России)

Разъяснить гражданину(нке) Халиуллина Гульсара Жигангировна, что 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей вы должны перечислить на счет:

УФК по Тюменской области (Главное управление МЧС России по Тюменской области)

р/с 40101810300000010005 ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ г. ТЮМЕНЬ

ИНН 7202130510

БИК 047102001

КПП 720301001

Код бюджетной классификации 177 1 16 27000 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»».

Наименование платежа: административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности.

ОКТМО 71 648 450

Объявить гражданину (ке) Халиуллина Гульсара Жигангировна что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней (ст.30.1-30.3 КоАП РФ) со дня получения постановления в суд, орган, должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу

Постановление принято «29» марта 2017г.

Постановление вступило в силу «09» апреля 2017г.

Дата выдачи постановления «29» марта 2017г.

Наложённый штраф должником не уплачен, квитанция об оплате не предоставлена (при направлении постановления пристава).

Срок предъявления постановления к его исполнению: в течение двух лет с момента вступления постановления в законную силу.

(заполняется при направлении на принудительное взыскание)

Государственный инспектор
Вагайского муниципального района
по пожарному надзору, дознаватель
ОНД по Вагайскому МР МОНД №2 УНД и ПР ГУ
МЧС России по Тюменской области
капитан внутренней службы

Копию постановления получил(а):

" " 2017г.

Халиуллина Гульсара Жигангировна
(Ф.И.О.)



А.И. Янабаева
(расшифровка)

А.И. Янабаева
(подпись)

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №2 УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тюменская область, Вагайский район

(дата составления акта)

с. Вагай

(место составления акта)

«29» марта 2017 г.

17 час. 50 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу/ адресам: Вагайский район, с. Бегишево, пер. Школьный, 13; п. Инжура, ул. Центральная 6А; п. Курья, ул. Школьная, 3; с. Супра, ул. Новая, 27; с. Супра, ул. Новая, 27, стр. 6; с. Супра, ул. Новая 27, стр. 5; с. Супра, ул. Новая, 27, стр. 2; с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2Б; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2, стр. 3; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2 стр. 4.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 1 от 20 февраля 2017 года Созонова Владимира

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя,

Викторовича Главного государственного инспектора Уватского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору

заместителя руководителя органа ГПН издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

автономного общеобразовательного учреждения Бегишевская средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» марта 2017 г. с 15 час. 00 мин., по 17 час. 00 мин. пос. Курья, ул. Школьная, 3.

Продолжительность: 2 часа.

«02» марта 2017 г. с 13 час. 00 мин., по 16 час. 00 мин. с. Супра, ул. Новая, 27; с. Супра, ул. Новая, 27, стр. 6; с. Супра, ул. Новая 27, стр. 5; с. Супра, ул. Новая, 27, стр. 2.

Продолжительность: 3 часа.

«10» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 11 час. 00 мин. п. Иртыш, ул. Кедровая, 2; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2Б; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2, стр. 3; п. Иртыш, ул. Кедровая, 2 стр. 4. Продолжительность: 1 час.

«29» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин., по 13 час. 00 мин. с. Бегишево, пер. Школьный, 13;

Продолжительность: 3 часа.

«29» марта 2017 г. с 14 час. 00 мин., по 16 час. 00 мин. с. Второвагайское, ул. Центральная, 29Б. Продолжительность: 3 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Вагайскому МР Межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): Директор МАОУ Бегишевская СОШ Халиуллина Гульсара Жигангировна

01.03.2017 г. в 15 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Ильсов Ильяс Асхатович, Заместитель главного государственного инспектора Уватского, Вагайского муниципальных районов по

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

пожарному надзору Янабаева Айгуль Исламовна, Государственный инспектор Вагайского муниципального района по пожарному надзору.

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ Бегишевская СОШ Халиуллина Гульсара Жигангировна.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица)

(должностных лиц) или, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

муниципальными правовыми актами:

МАОУ Бегишевская СОШ

– двухэтажное здание II степени огнестойкости, количество учащихся – 95 человек
количество преподавателей и персонала – 13 человек. В результате проверки выявлены следующие нарушения:

1. Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации установлен в помещении гардероба, где отсутствует круглосуточное пребывание дежурного персонала, к прибору имеется свободный доступ детей. Основание: СП 5.13130.2009 п.13.14.5; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.48*)
2. В местах установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения и отсутствует телефонная связь. Основание: СП 5.13130.2009 п. 13.14.12; п. 13.14.13. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами НПБ 88-2001 п. 12.55, п. 12.56).
3. Двери, отделяющие коридор первого этажа от лестничной клетки ведущей на второй этаж здания, открываются не по направлению выхода из здания. Основание: ППР п. 37, ж), СП 1.13130.2009 п.4.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 2.01.02-85* п. 4.12).
4. Крыльцо эвакуационного выхода (центральный вход) не имеет ограждения. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.1; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 2.08.02-89* п. 1.92).
5. Крыльцо второго эвакуационного выхода из спортивного зала не имеет ограждения. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.1. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНИП 2.08.02-89* п. 1.92).

6. Двери на путях эвакуации имеют остекление, при этом на дверях отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. Основание: СП 1.13130.2009 п.8.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.136).
7. Отсутствуют указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. Основание: ППР п. 55.
8. В кабинете завхоза допускается хранение горючих материалов, в том числе хранение бумаги в коробках под электрическим щитом. Основание: ППР п. 42,ж).
9. В здании школы в качестве первичных средств пожаротушения установлены порошковые огнетушители ОП 3 (З) которые в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ не могут применяться в общественных зданиях Основание: ППР п. 70, приложение № 1.

Второвагайская СОШ – одноэтажное здание II степени огнестойкости, введено в эксплуатацию в 2014 году, количество учащихся – 78 человек, количество преподавателей и персонала – 28 человек, в результате проверки выявлены следующие нарушения:

1. В здании школы не предусмотрено (не выполнено) автоматическое отключение при пожаре имеющихся систем вентиляции. Основание: СП 7.13130.2009 п.6.24.
2. Расстояние от дымовых пожарных извещателей до вентиляционных отверстий систем вентиляции составляет менее 1 метра. Основание: СП 1.13130.2009 п.13.3.6.
3. С момента ввода школы в эксплуатацию (2014 год) не проводились проверки работоспособности противопожарных дверей и противопожарных клапанов. Основание: ППР п. 61.
4. Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Основание: ППР п. 61.
5. В подсобном помещении расположенном в медицинском пункте и подсобном помещении расположенном в районе теплового узла, устроены складские помещения, указанные помещения не отделены от остальных помещений противопожарными дверями (установлены простые межкомнатные двери). СП 4.13130.2013. п. 5.6.4, п. 4.17.
6. Отсутствуют указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения. Основание: ППР п. 55.
7. Автоматическая пожарная сигнализация установленная в гараже школы находится в неисправном состоянии. Основание: ППР п. 61.
8. Сигнал от АПС установленной в гараже не выведен в помещение с круглосуточным дежурством персонала. Основание: СП 5.13130.2009 п.13.14.5.
9. В дизельной электростанции отсутствует система пожаротушения предусмотренная проектом. СП 5.13130.2009 Табл. А 3 п.11.
10. В дизельной электростанции электролампа эксплуатируется без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией светильника. Основание: ППР п. 42, в.

В соответствии со статей 38 ФЗ №69 от 21.12.1994 года Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с приказом Управления образования администрации Вагайского района от 22.03.2006г. № 09/2к. ответственность за обеспечение пожарной безопасности объектов и в целом по учреждению несет директор МАОУ Бегишевская СОШ Халиуллина Гульсара Жигангировна.

В период эксплуатации указанного объекта МАОУ Бегишевская СОШ проводила ремонт в указанной школе в 2006 году, в рамках данного ремонта в том числе были заменены двери в кабинетах и на путях эвакуации.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного представителя юридического

Прилагаемые документы: Предписание № 1/11 от 29.03.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

И.А. Ильясов

А.И. Янабаева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ Бегишевская СОШ

(фамилия, имя, отчество, (в случае если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

Халиуллина Гульсара Жигангировна

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » марта 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
